



Prezydent  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 510  
fax: 94 35 23 769  
e-mail: prezydent@post.pl  
www.kolobrzeg.pl

PNW. 0003.24.2013.K

Kołobrzeg ... czerwca 2013r.

*MF - do BIP  
24.06.13*

**Pani Dorota Oyedemi  
Radna Rady Miasta Kołobrzeg**

**Dotyczy: interpelacji z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.**

Odpowiadając na Pani interpelację dotyczącą oczyszczalni ścieków w Korzyścienku, w załączeniu przekazuję wyjaśnienie, jakie złożył zarząd spółki MWiK Kołobrzeg sp. z o.o.

Z poważaniem,

**PREZYDENT MIASTA**

*Janusz Gromek*

Załącznik:  
Pismo z dnia 19.06.2013r.  
MWiK Kołobrzeg

Do wiadomości:  
BRM

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

**PEŁNOMOCNIK**  
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

*Marek Hubert*

*21.06.13*

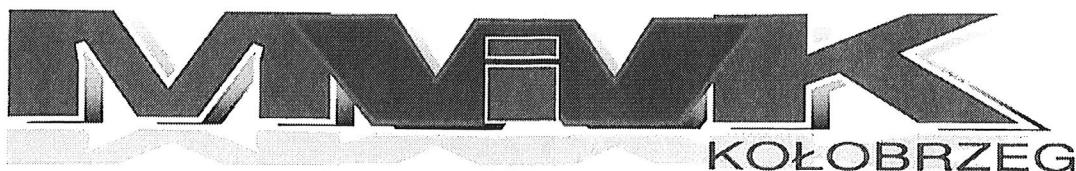
*Dokument nie zawiera treści nieupodanej w ustępie o odmowie danych osobowych.*

**PEŁNOMOCNIK**  
**PREZYDENTA MIASTA**  
DS. NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO

*Jolanta Aksiewicz-Kwiatkowska*



AB 1158

ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N-18001AG 014  
OHS, EMS,  
BHP

Kołobrzeg, dnia 19-06-2013 r.

**Prezydent Miasta Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg**Sekretariat:  
+48 94 35 232 92  
www.mwik.kolobrzeg.plLaboratorium:  
badanie wody:  
+48 94 35 489 80  
badanie ścieków:  
+48 94 35 177 79 w. 13Ujęcie Wody:  
+48 94 35 438 97Oczyszczalnia Ścieków:  
+48 94 35 177 79Dział Sprzedaży:  
+48 94 35 464 25Dział Techniczno-  
-Eksploatacyjny:  
+48 94 35 234 96Dział Logistyki  
i Zaopatrzenia:  
+48 94 35 234 95Dział  
Eksploatacji Gmin:  
+48 94 35 197 73Dyspozytornia:  
+48 94 35 463 10

Pogotowie wod.-kan.:

tel. 994

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Radną Rady Miasta Kołobrzeg Panią Dorotę Oyedemi z dnia 12-06-2013 r. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu informuje, iż na terenie oczyszczalni ścieków w Korzyścienku w ostatnim okresie czasu nie były prowadzone żadne prace remontowo-konserwacyjne mogące powodować emisję odorów. Jednocześnie Spółka podkreśla, iż wykonana w roku 2012 hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Korzyścienku ograniczyła uciążliwości substancji zapachowych z oczyszczalni. Potwierdzeniem skuteczności działań systemu neutralizacji uciążliwych zapachów na oczyszczalni są ostateczne wyniki z pomiaru stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z biofiltrów zainstalowanych na terenie oczyszczalni, wykonane w marcu 2013 r.:

**Biofiltr MCBF 2000**

Dla H<sub>2</sub>S: 92,0 % redukcji zanieczyszczeń  
Dla NH<sub>3</sub>: 95 % redukcji zanieczyszczeń  
Dla CH<sub>4</sub>: nie zanotowano obecności metanu

**Biofiltr SRBF 50**

Dla H<sub>2</sub>S: 92% redukcji zanieczyszczeń  
Dla NH<sub>3</sub>: 100% redukcji zanieczyszczeń  
Dla CH<sub>4</sub>: 80 % redukcji zanieczyszczeń

**Biofiltr SRBF 150**

Dla H<sub>2</sub>S: 88,5% redukcji zanieczyszczeń  
Dla NH<sub>3</sub>: nie zanotowano obecności amoniaku  
Dla CH<sub>4</sub>: 100% redukcji zanieczyszczeń

Powyższe badania wskazują, że wszystkie biofiltry działają bardzo wydajnie a ich sprawność z usuwania niebezpiecznych związków jest na wysokim poziomie. Ponadto w celu sprawdzenia dyspersji gazów złownnych i ich wpływu na uciążliwość zapachową w okolicy oczyszczalni, zrobiono pomiary w dwóch miejscach na granicy oczyszczalni ścieków tj. przy bramie obok punktu zlewnego oraz przy bramie przy pętli autobusowej. W obu miejscach nie stwierdzono obecności siarkowodoru, amoniaku czy metanu.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu  
Paweł Hryciów