



Prezydent
Miasta
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg 23 marca 2017r.

PNW.0003.15.2017.K
BRM.0003.71.2017.II

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
SEKRETARIAT

2017-03-27

Ilość załączników podpis

Pan Krzysztof Plewko
Radny Rady Miasta Kołobrzeg

Dotyczy: interpelacji z dnia 13.03.2017r. w sprawie toalety zlokalizowanej na terenie targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej.

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie jak na wstępie, w załączeniu przekazuję informację prezesa spółki MZZDiOŚ w Kołobrzegu sp. z o.o., która jest właścicielem targowiska miejskiego.

Z poważaniem,

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

Załączniki:

Pismo MZZDiOŚ z dnia 20.03.2017r.

Do wiadomości:

BRM

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

LENOWICZ
OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


Marek Hilbert

21.03.17

Dokument nie zawiera treści niegodzących z ustępem o ochronie danych osobowych

PREZYDENT MIASTA
DS. KADROU WŁAŚCIELSKIEGO
Joanna Krawiec-Kwiatkowska

- wide though
classical melody may be to

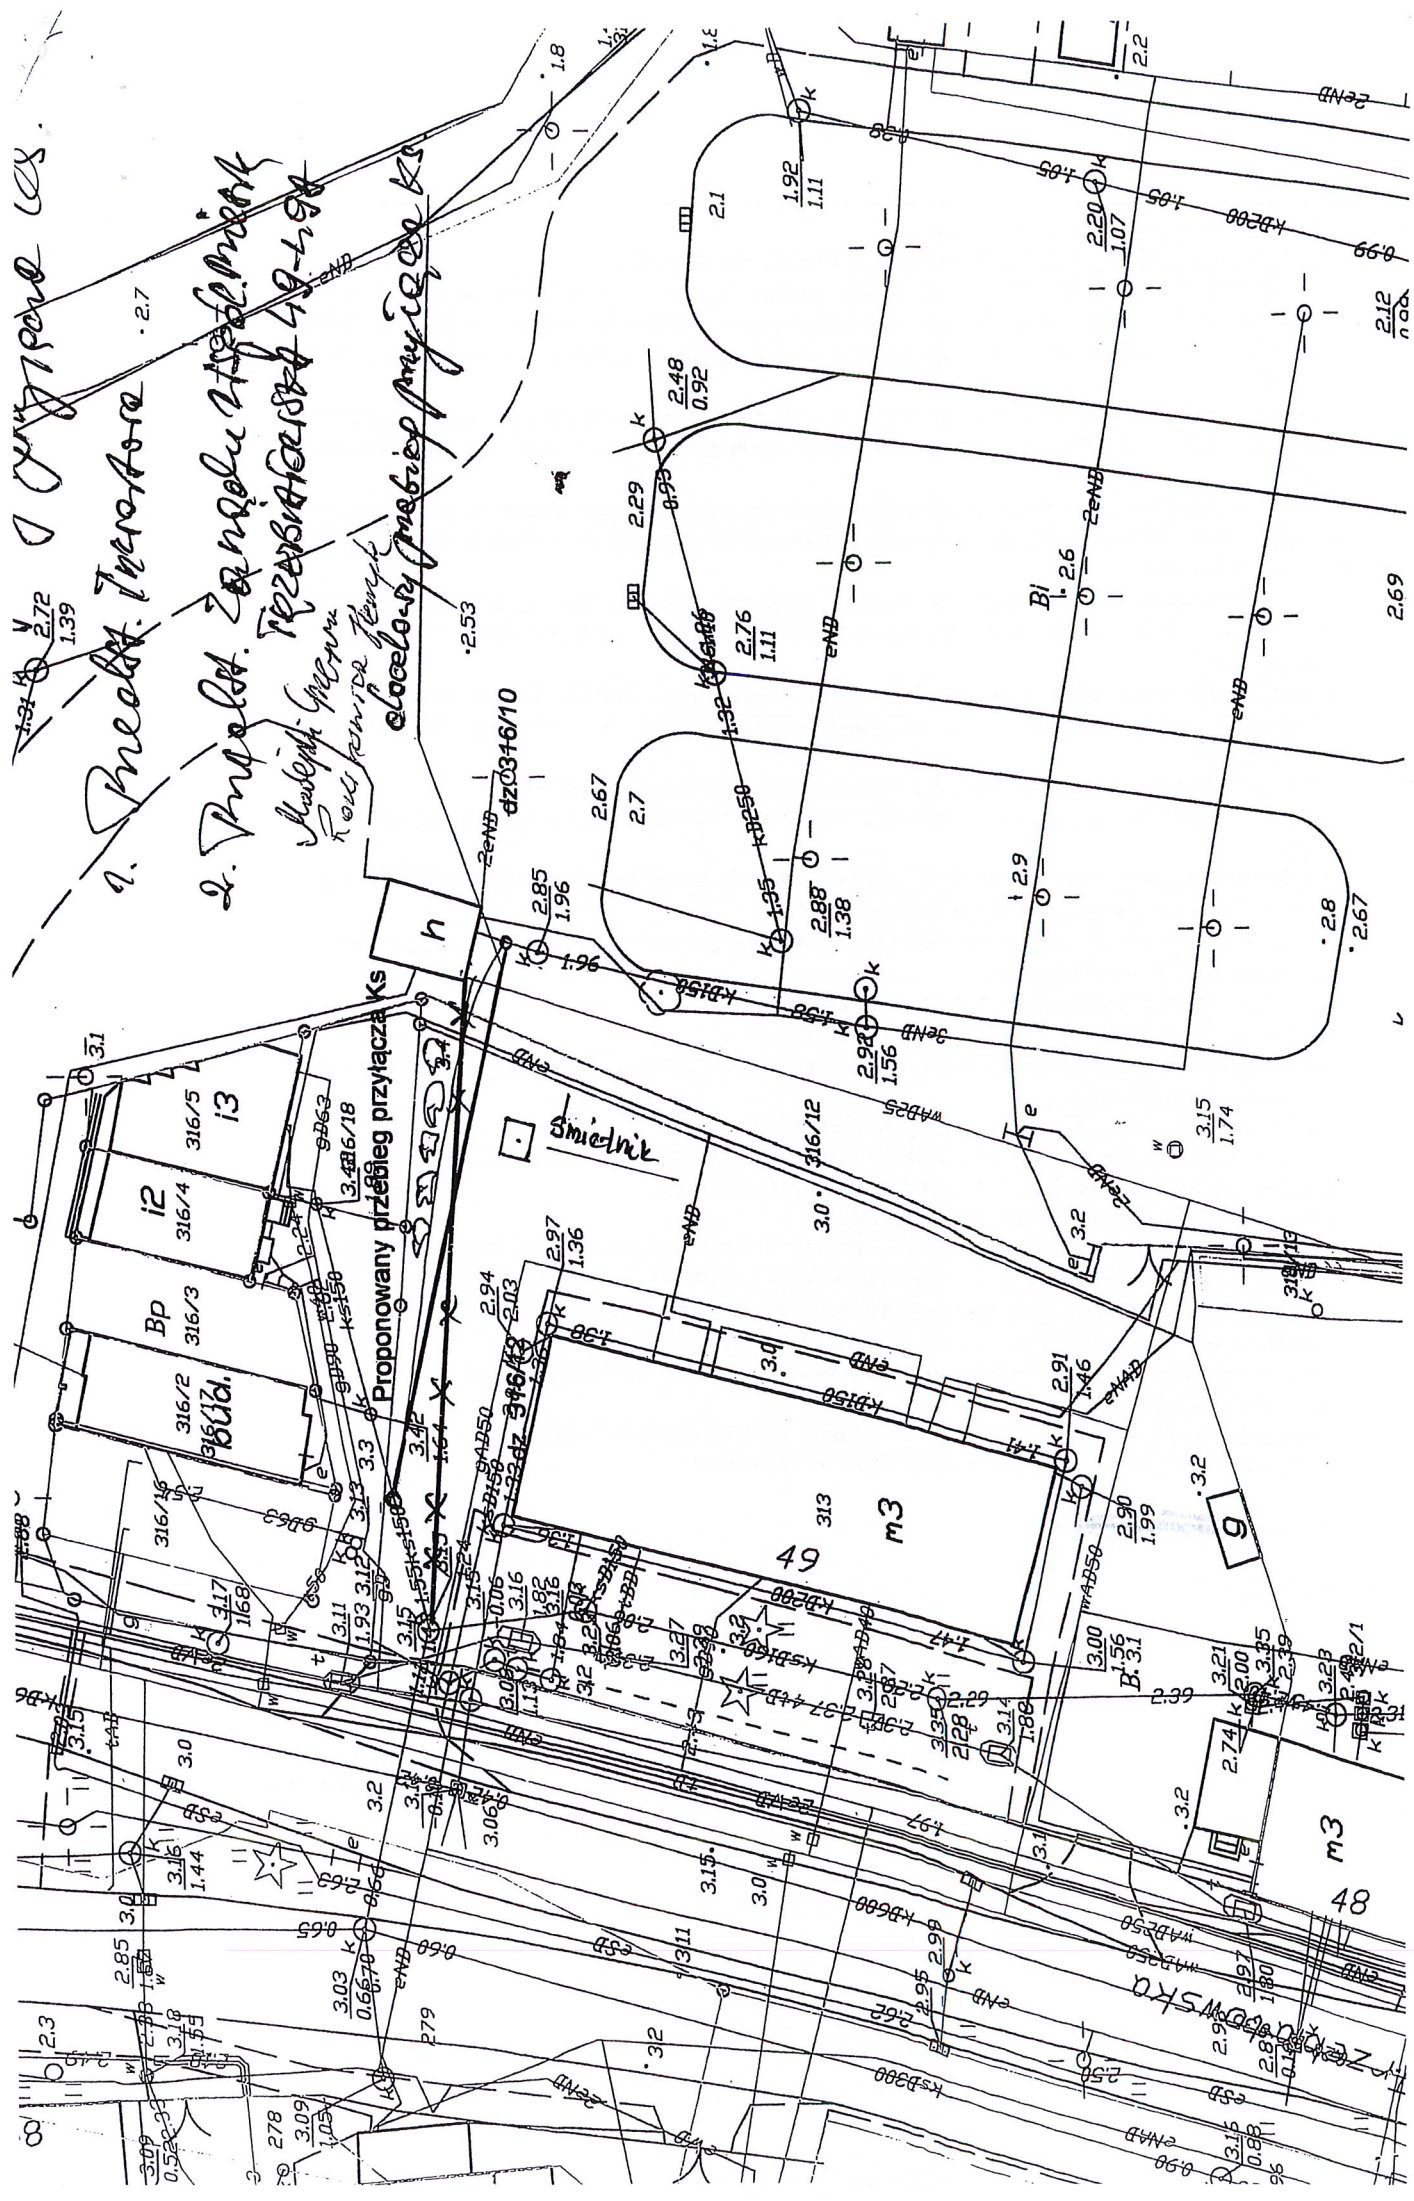

III. Wytyczne do projektowania i odbioru

1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonywać z rur PVC-U lub litego PP.
2. Rozmieszczenie studzienek rewizyjnych należy projektować w lub przy pasach komunikacyjnych umożliwiających dojazd samochodem specjalistycznym. Studzienki winny umożliwiać łatwe rozgraniczenie obowiązków konserwacji urządzeń kanalizacyjnych pomiędzy użytkownikiem obiektu a MWiK.
3. Obiekty, z których odprowadzane są ścieki z substancjami ropopochodnymi należy wyposażać w osadnik części mineralnych, separator związków ropopochodnych oraz studzienkę do pobierania próbek.
4. Obiekty, z których odprowadzane są ścieki z tłuszczami lub związkami organicznymi należy wyposażać na wlocie do kanalizacji sanitarnej w separator części organicznych, separator tłuszczu oraz studzienkę do pobierania próbek.
5. W pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu terenu należy zastosować urządzenia gwarantujące zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym ścieków i zapewniające bezpieczne ich odprowadzanie.
6. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia branżowego MWiK. Zaleca się dokonanie uzgodnienia trasy przyłączy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu.
7. Trasy realizowanego uzbrojenia winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę.
8. Na trasie projektowanego przyłączy kanalizacji sanitarnej zabrania się trwałego zagospodarowania terenu.
9. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego przez uprawnionego geodetę.
10. Po zakończeniu robót kanalizacja sanitarna podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne MWiK w Kołobrzegu.
11. Do odbioru technicznego końcowego należy przedłożyć:
 - dokumentację techniczną z uzgodnieniem branżowym,
 - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla przyłączy w formie graficznej papierowej i cyfrowej w formacie *.dwg lub *.dxf
 - kartę ewidencyjną lub DTR zamontowanych separatorów
 - w przypadku wątpliwości co do prawidłowego wykonania przyłączy kanalizacji, inspektor może zażądać wykonania monitoringu TV przyłączy kanalizacji sanitarnej.
12. Warunki techniczne tracą ważność po 2 latach.
13. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z WTPiW sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działania "MWiK" Sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci kanalizacyjnych". WTPiW dostępne są w siedzibie MWiK lub na stronie internetowej <http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/>
14. Powyższe warunki stanowią podstawę do opracowania dokumentacji technicznej - należy je załączyć do opracowanej dokumentacji.
15. Warunki techniczne wydano na wniosek: **MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI DRÓG i OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU Sp.z o.o. ***

Opracował: ~~M. Winiarski~~

Ilość załączników: 0 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TE-a/a

Podpis
WICEPREZES ZARZĄDU
d/za Eksploatacji
[Podpis]
Piotr Moździerz



MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA
w Kołobrzegu Sp. z o.o.

78-100 KOŁOBRZEG ul. 6 DYWIZJI PIECHOTY 60

tel. 094 35 33 230, fax 094 35 33 251

e-mail: sekretariat@zielen.kolobrzeg.pl, www.zielen.kolobrzeg.pl

bip.zielen.kolobrzeg.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ZAKŁAD ZIELENI

tel. 94 35 33 244

tel. 94 35 33 258

ZAKŁAD DROGOWY

tel. 94 35 33 241

ZAKŁAD OCHRONY

ŚRODOWISKA

tel. 94 35 33 252

tel. 94 35 33 253

tel. 94 35 33 254

tel. 94 35 33 250

REGIONALNA

INSTALACJA

PRZETWARZANIA

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

(RIPOK)

W KORZYŚCIENKU

tel. 94 35 177 08

ZAKŁAD USŁUG

POGRZEBOWYCH

tel. całodobowy:

605626746

607683589

ADMINISTRACJA

CMENTARZA

tel. 94 35 235 86

fax. 94 35 452 69

2017 -03- 20

PEŁNOMOCCNIK
Kołobrzeg, dnia 20 marca 2017 r.

DS. NADZORU WŁAŚCIWISK

21 MAR 2017

Jolanta...

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Dot. interpelacji Pana Krzysztofa Plewko, radnego Rady Miasta Kołobrzeg

W odpowiedzi na interpelację Pana Krzysztofa Plewko, radnego Rady Miasta Kołobrzeg, z dnia 13 marca 2017 r., Zarząd Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. informuje, że:

- toaleta (budynek murowany, wyposażony w zbiornik bezodpływowy) jest zlokalizowana na miejskim targowisku od początku jego funkcjonowania,
- toaleta, tak jak i całe targowisko, jest obecnie zarządzane przez dzierżawcę,
- Prezydent Miasta Kołobrzeg zobowiązał MZZDiOŚ do wykonania przyłącza toalety do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Spółka w dn. 4 listopada 2016 r. zwróciła się do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z wnioskiem o wydanie warunków technicznych, związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej.
- Warunki techniczne nr 08027/2016 zostały wydane przez MWiK w dn. 25 listopada 2016 r.,
- Spółka w międzyczasie, tj. w dn. 16 listopada 2016 r., zwróciła się do Prezydenta Miasta Kołobrzeg o wydanie zgody na bezpłatne umieszczenie w dz. Nr 316/2 obr. 11 odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej. Takowa zgoda została wydana w dn. 9 grudnia 2016 r.
- Poza warunkami technicznymi i zgodą Prezydenta, Spółka uzyskała zgodę Wspólnoty Mieszkaniowej Trzebiatowska 49-49A do wykonania na ich terenie niezbędnych prac ziemnych oraz przyłączeniowych,
- Z uwagi na okres zimowy, prace związane z wykonaniem przez MWiK przyłącza rozpoczęły się w miesiącu marcu i w chwili obecnej są na ukończeniu. Planowany termin wykonania: do końca marca 2017.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Spółki

mgr Zenon Malinowski

Załącznik:

- warunki techniczne MWiK wraz z załącznikiem mapowym

Sporządził:

Piotr Lewandowski

Dyrektor ds. Administracyjnych MZZDiOŚ

e-mail: p.lewandowski@zielen.kolobrzeg.pl

tel. 94 35 33 232

WARUNKI TECHNICZNE 08027/2016

**MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI DRÓG
i OCHRONY ŚRODOWISKA W
KOŁOBRZEGU Sp.z o.o. ***
ul. 6 Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg
Numer klienta: 01000111

Stosownie do wniosku z dnia 04-11-2016 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu określa warunki techniczne związane z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej.

obiekt: toalety
Kołobrzeg ul. Trzebiatowska
Dz. Nr: 316/10

I. Odprowadzanie ścieków - do sieci sanitarnej grawitacyjnej PVC o średnicy 160 mm, lokalizacja: działka 313/2. Włączenie zaprojektować do studni o rzędnych 3,15/1,24 m n. p. m.
Włączenie do studni na podstawie zgody Właściciela działki 313/2

II. Warunki dodatkowe

- Warunki techniczne nie są równoznaczne ze zgodą na wykonywanie prac w działce prywatnej. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać stosownych uzgodnień z właścicielem działki nr 313/2, 316/12.
- Na przyłączy kanalizacyjnym, na terenie inwestora należy zaprojektować studnię rewizyjną. W przypadku zagłębienia do 1,5 m można zastosować studnię nie włączową o średnicy minimum 425 mm.